




elektrische Raumheizung/ Warmwasserbereitung

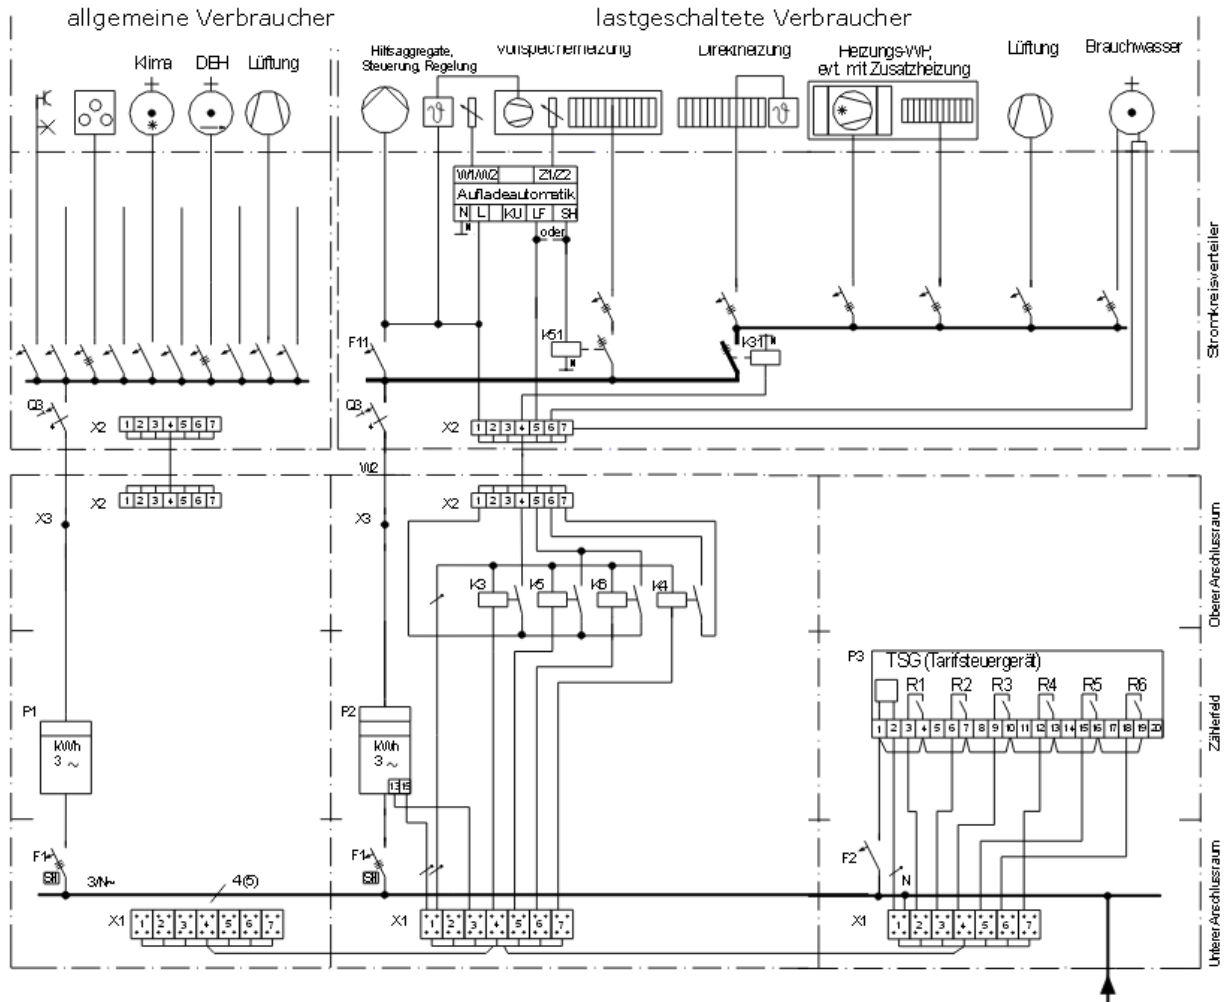

F1 Zählervorsicherung/SH-Schalter

F2 Steuersicherung(10A, 25kA)

F11 Steuersicherung für Hilfsaggregate/Steuerung
(max.6 A)

K3 Kundenrelais Raumheizung

K4 Kundenrelais Warmwasserspeicher

K5 Kundenrelais Freigabe 8 h bei NT

K6 Tagnachladung 4 h bei HT

K31 Freigabeschütz Raumheizung
(kann entfallen bei Wärmepumpen mit integriertem
Sperrkontakt („EVU-Kontakt“))

K51 Ladeschütz Vollspeicher-Heizung

P1 Zähler:allgemeine Verbraucher

P2 Zähler: lastgeschaltete Verbraucher

P3 TSG (Tarifsteuergerät)

R1 Tarifschaltung für Allgemein (HT/NT)

R2 Tarifschaltung für Raumheizung/Warmwasser

R3 Freigabe Raumheizung, WP 20 h/Tag (EIN),
max. Sperrzeit 4 x 1h/Tag (AUS)

R4 Freigabe Warmwasserspeicher, 4 h im NT

R5 Freigabe 8 h bei NT

R6 Tagnachladung 4 h bei HT

Q3 Fehlerstromschutzschalter FI (ggf.)

X1 Tarifsteuerklemme (7polig)

X2 Steuerklemme (7polig, plombierbar)

X3 Hauptleitungsabzweigklemme